

Impianti alternativi

Alt. 1

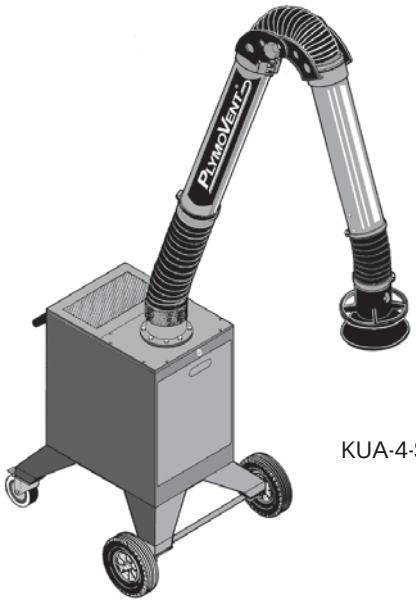


KUA-4-S montato su filtro carrellato

Alt. 2

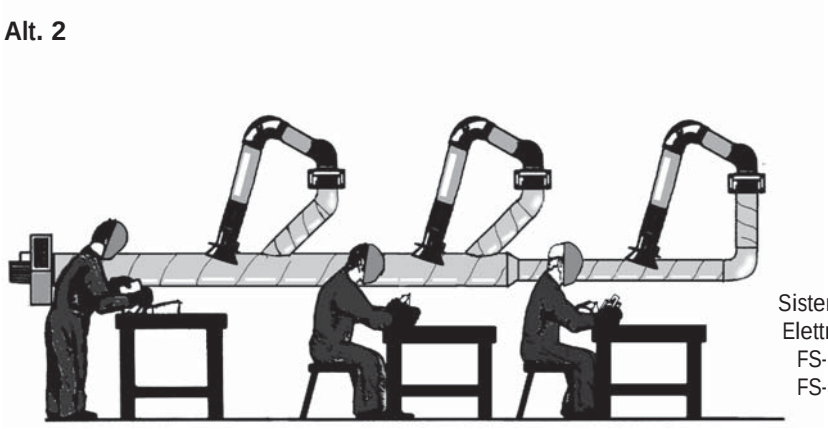

Sistema centralizzato: 3 x KUA-3-S con un elettrovent. FS-4700.
Elettrov. consigliato in funzione del numero dei bracci:
FS-3000: 2-3 bracci
FS-4700: 3-4 bracci

Alt. 3

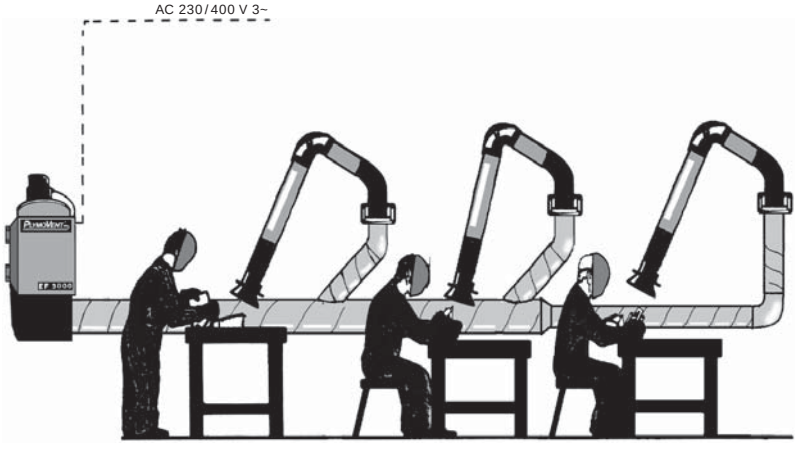

Sistema centralizzato: 3 x KUA-3-S collegati ad un unico filtro elettrostatico EF-3000.
Filtro consigliato in funzione del numero dei bracci:
EF-3000: 1-3 bracci*
EF-5000: 2-5 bracci*
Quando occorrono piu' bracci, usare ASE-12

* Per uso continuo